




Schaltplan 53
Grundeinheit ZX 2 V/2
Meldeeinheit RX 5 V/2

since 1971
the power to control

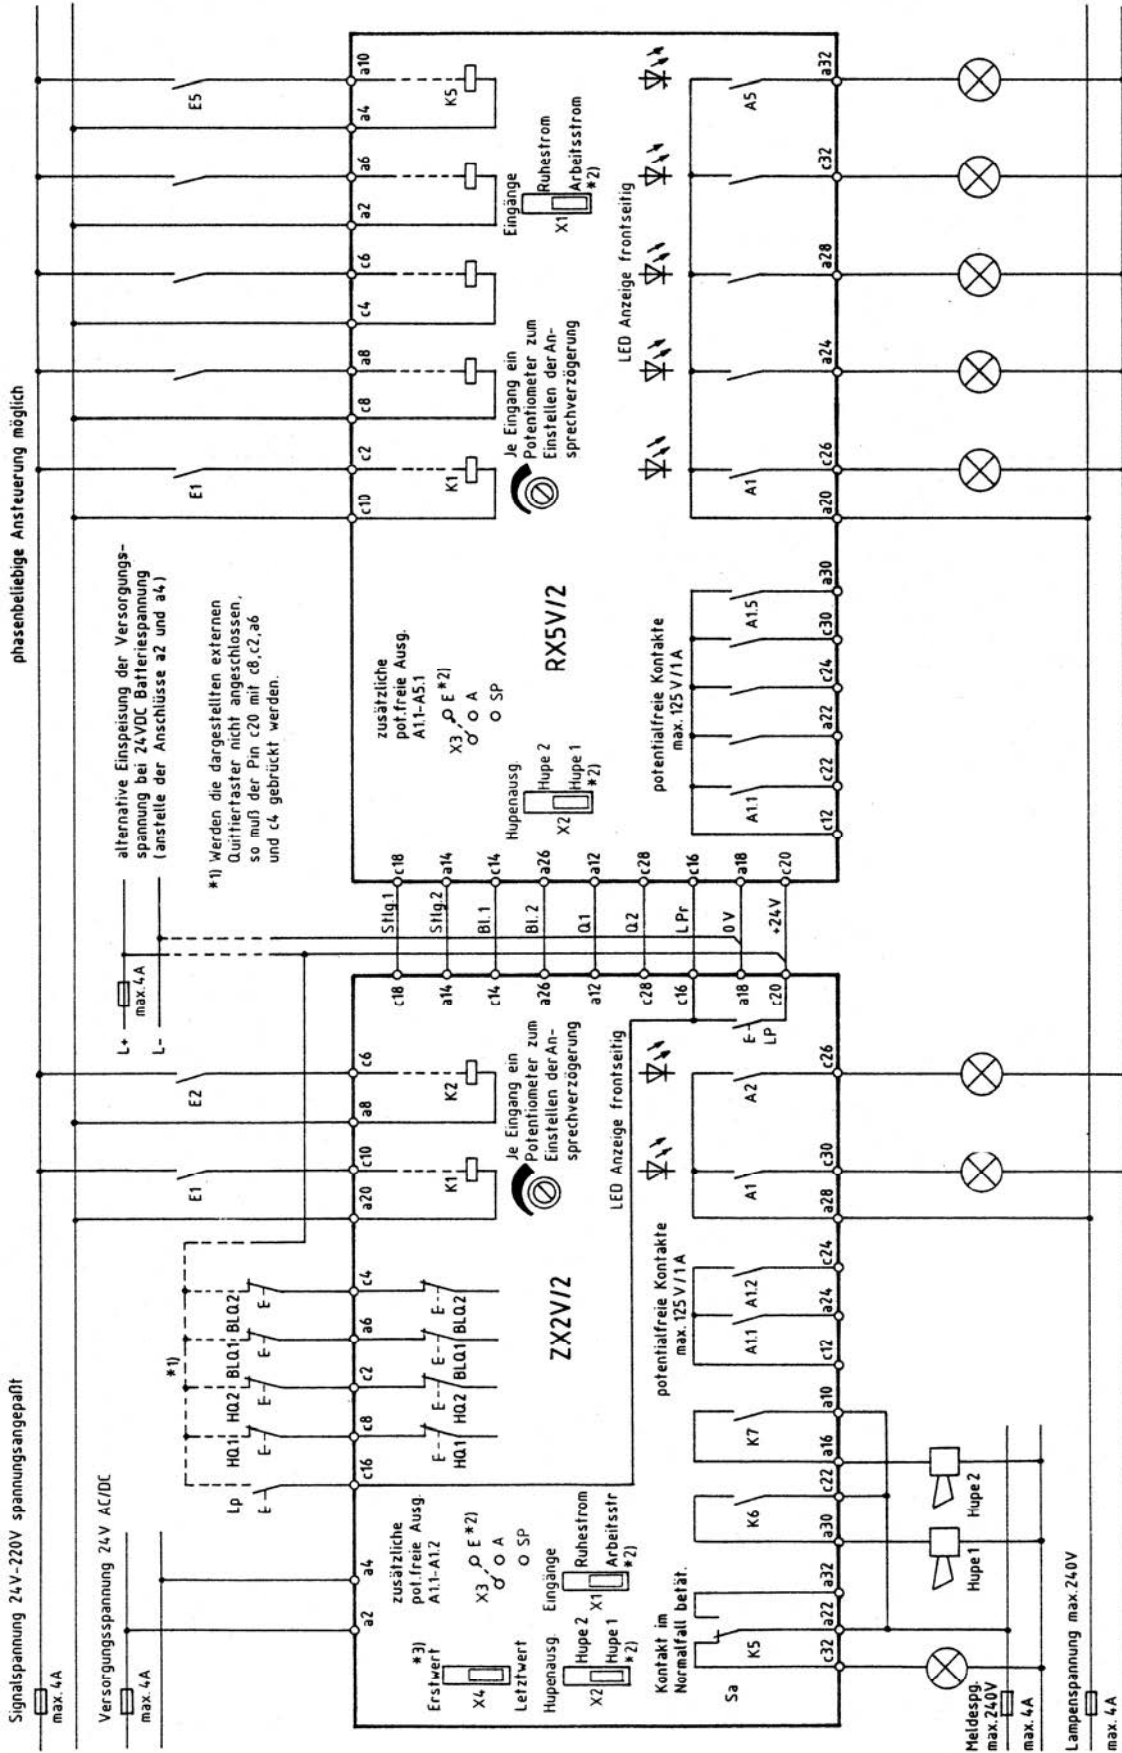

obere LED Anzeige Ausgang 1
untere LED Anzeige Ausgang 5

*2) Bitte beachten: X1,X2,X3
umschaltbar je Eingang
*3) Erstwertmeldungsbetrieb nur in Stellung HT
des Wählschalters Hupenausgang (X2) möglich


obere LED Anzeige Ausgang 1
untere LED Anzeige Ausgang 2



Übersichtsplan 53 Bedienungs- und Codierelemente Grundeinheit ZX 2 V/2, Meldeeinheit RX 5 V/2

since 1971
the power to control

Fleischmann
unitro[®]
STÖRMELDESISTEME

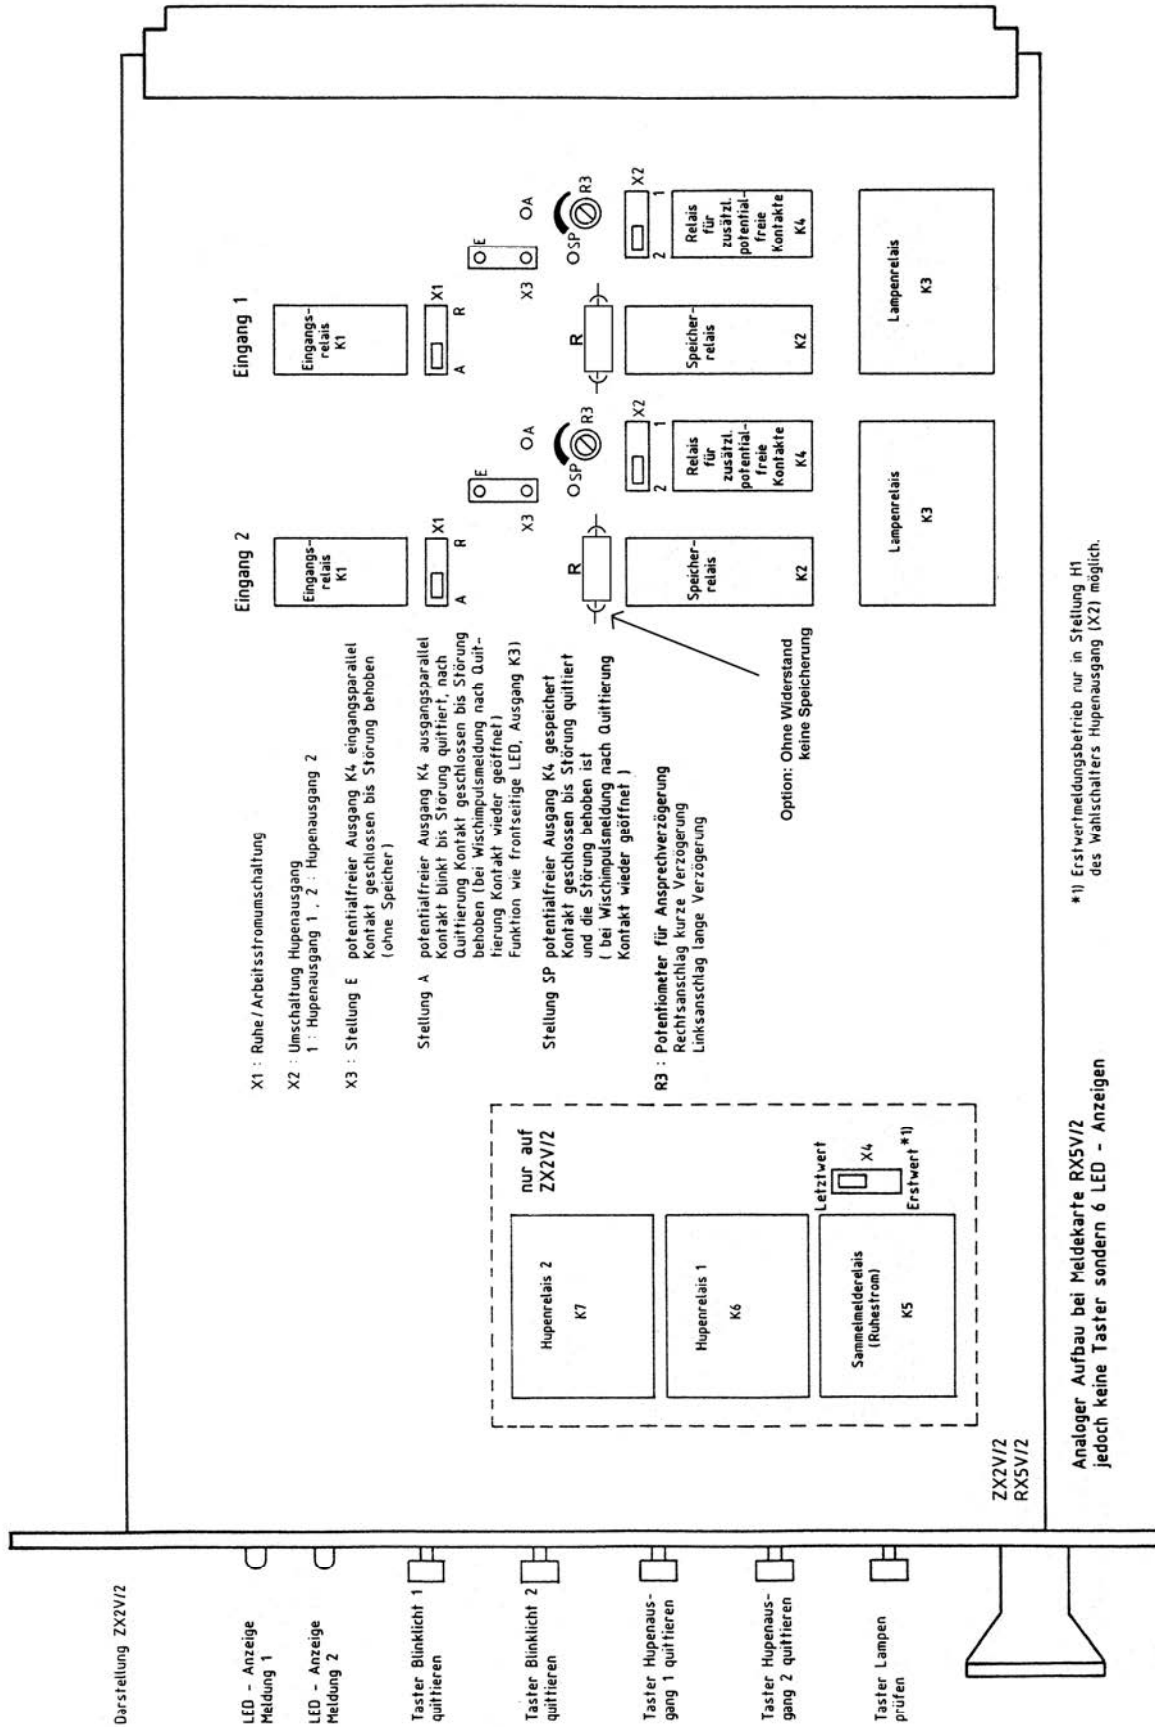

*1) Erstwertmeldebetrieb nur in Stellung H1 des Wahlschalters Hupenausgang (X2) möglich.